



MONTAŻ PRZEWODU W RURZE PRZEWIERTOWEJ



PRZEKRÓJ POPRZECZNY

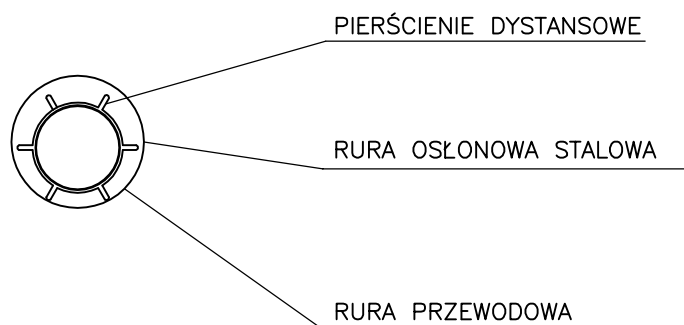

UWAGA:

Rurę stalową osłonową zabezpieczyć antykorozyjnie przez
oczyszczenie i pomalowanie farbą olejną do gruntowania,
przeciwrdzewną

Zakład Projektowo-Wykonawczy "WIKAN"
Jadwiga Gajderowicz
98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21/21,
tel. fax: 43 823 63 80, e-mail: wikan1@interia.pl

Inwestor :
Gmina Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice

Adres inwestycji :
Pstrokonie, dz. Nr:5/3, 6/1, Zapolice, dz. nr 59, 74, 60, 192, 61, 92

Temat :
Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Zapolice oraz Pstrokonie gm. Zapolice

Rysunek : MONTAŻ PRZEWODU W RURZE OSŁONOWEJ

Projektował:	Data	Podpis	Skala
mgr inż. L. Przybył upr.ŁOD/0549/POOS/06 ŁOD/IS/7534/06	01.2014 r.		schemat
Sprawdził:	Data	Podpis	rys. nr
mgr inż. J. Gajderowicz upr. nr 337/82/87 ŁOD/IS/2233/02	01.2014 r.		7