


SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA

W terenie utwardzonym – właz kanałowy typu ciężkiego okrągły(wersja przejezdna)

W terenach zielonych – właz kanałowy typu lekkiego okrągły(wersja nieprzejezdna)

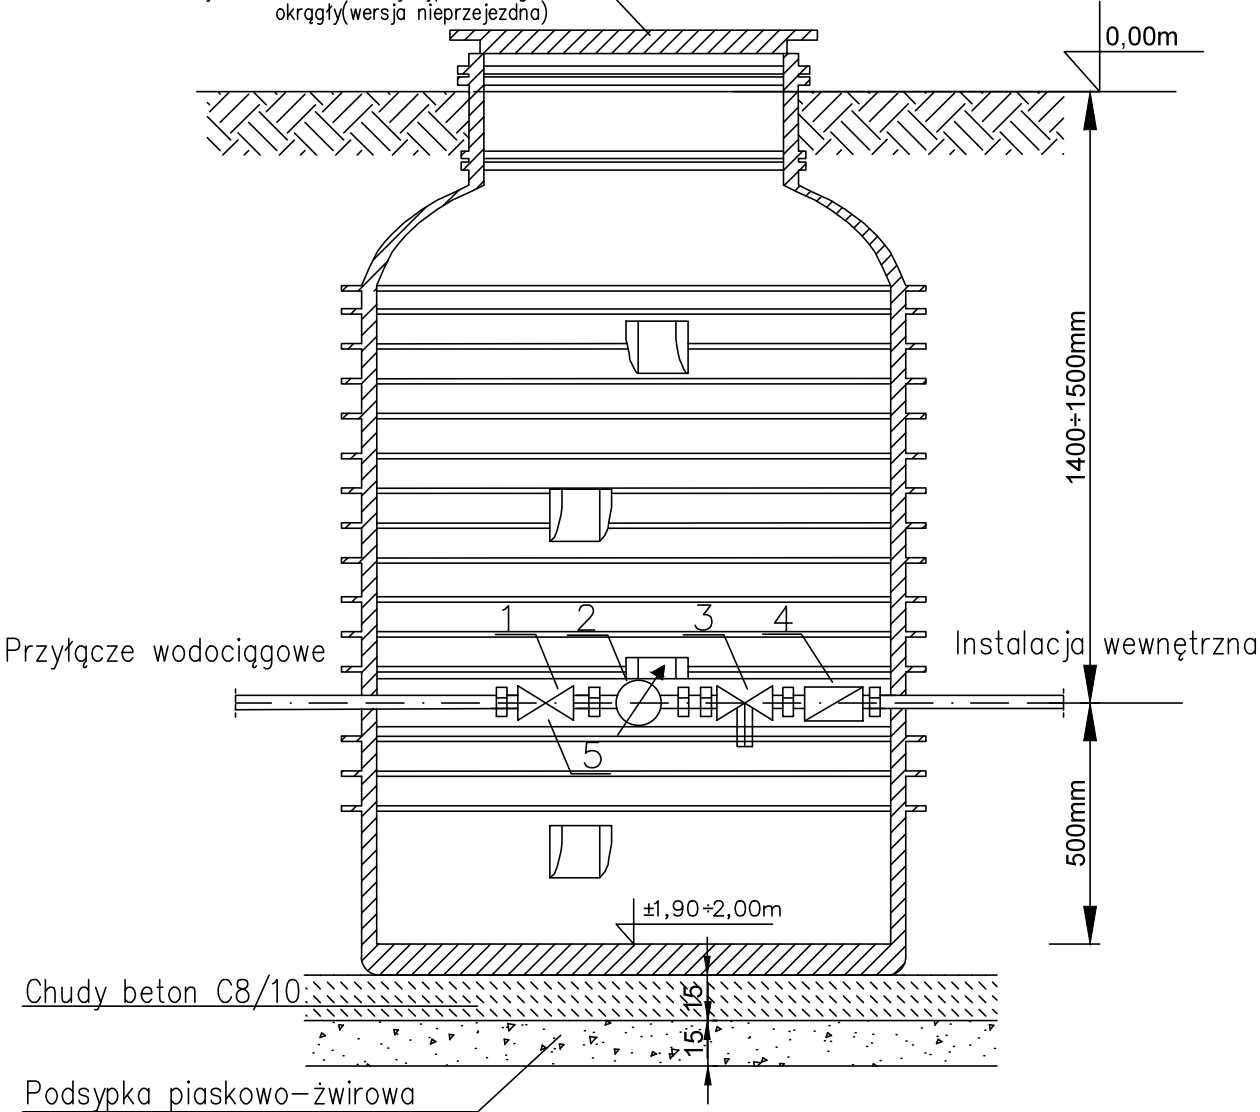

OZNACZENIA:

1. Zawór kulowy – DN32
2. Wodomierz – DN20
(wg. warunków gestora sieci)
3. Zawór kulowy ze spustem – DN32
4. Zawór zwrotny antyskażeniowy
EA 291 – DN32
5. Konsola

NAZWA OPRACOWANIA: BUDOWA SIECI WODOCİĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI HOLENDRY, GM. ZAPOLICE		
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 61/1, 74/1, 71/1, 71/2, obr. Holendry, gm. Zapolice		
INWESTOR: Gmina Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice		
RYSUNEK: Schemat studni wodomierzowej		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Zagalski BRANŻA SANITARNA upr. nr LOD/3423/PWBS/17		
SKALA: SCHEMAT	DATA: 11.2024 r.	
		NR. RYS.: 10